

장애인고용패널조사 공표용 데이터 안내


(1~8차조사 공통)

1. 데이터 공표 버전

* 작성 기준(2024.5.31.)

데이터 배포 일자	해당 차수	비고
21.06.30.(수)	2020년 장애인고용패널조사(2차웨이브 5차조사) 신규 제공	5차조사 데이터 최초 제공(05_v1)
22.06.10.(금)	2021년 장애인고용패널조사(2차웨이브 6차조사) 신규 제공	6차조사 데이터 최초 제공(06_v1)
22.06.13.(월)	무응답 대체 변수 포함 자료 제공(3차~5차조사) - main, wide, long 변경	3차조사 데이터 변경(03_v2) 4차조사 데이터 변경(04_v2) 5차조사 데이터 변경(05_v2)
23.03.16.(목)	장애정도, 평균소득 데이터 수정 및 보완(6차조사)	6차조사 데이터 변경(06_v2)
23.06.12.(월)	2022년 장애인고용패널조사(2차웨이브 7차조사) 신규 제공	7차조사 데이터 최초 제공(07_v1)
23.01.17.(수)	데이터 일부 수정 (long 변경)	7차조사 데이터 변경(07_v2)
24.05.31.(금)	2023년 장애인고용패널조사(2차웨이브 8차조사) 신규 제공	8차조사 데이터 최초 제공(08_v1)

2. 데이터 형식

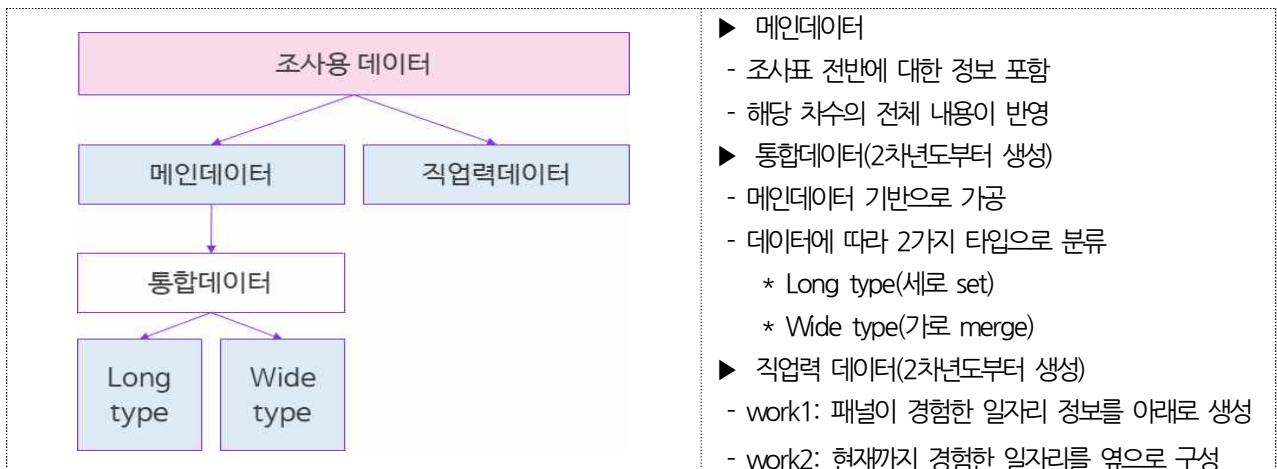

3. 2차웨이브 데이터 공표 관련 일정

- 1) 보고서 발간: 조사 익년도 5월 말 발간
- 2) 데이터 배포: 조사 익년도 6월 말
- 3) KOSIS 등 데이터 등록: 조사 익년도 7월 말
- 4) 데이터 설명회: 매년 6월 ~ 7월
- 5) 장애인고용패널학술대회: 매년 3~5월(연구계획서 공모), 11월(개최)

※ 2차웨이브 조사 종료 안내

- 2차웨이브는 2023년 8차조사를 끝으로 **조사가 종료되었습니다**(코호트별 8년 주기)
- 2024년에는 3차 코호트 구축을 위한 예비조사를 별도로 실시할 예정입니다.
단, 예비조사 성격인만큼 2024년 조사 결과는 공표하지 않음을 양해 부탁드립니다.
- 2025년에 3차 코호트 구축 및 1차조사를 실시한 후, **2026년 상반기에 3차 코호트 1차조사 결과**가 공개될 예정이며, 데이터 공개 등에 대해서는 추후 공지사항 등을 통해 지속적으로 안내드리겠습니다.

4. 기타사항

1) IRB 승인 여부: 심의 면제 대상(「장애인경제활동실태조사」도 동일)

「장애인고용패널조사」는 「장애인고용촉진 및 직업재활법」 제26조(장애인실태조사)와 「통계법」 제18조(통계작성의 승인)에 근거하여 전국적으로 시행되는 조사로, 「생명윤리법」 제15조제2항(인간대상연구의 심의)와 「생명윤리법 시행규칙」 제13조 및 제2조 2항에 따라 1) 국가 및 지방자치단체가 공공복리나 서비스 프로그램을 검토·평가하기 위해 직접 또는 위탁하여 수행하는 연구 및 2) 일반대중에게 공개된 정보에 해당하여 심의 면제

참고: 기관생명윤리위원회 정보포털

2) CSV 파일 제공: 소문자 변수명 사용자, 데이터 실행이 안되는 경우 사용

통계프로그램에서 데이터가 실행이 되지 않거나, 별도 타 통계파키지(R 등)를 위해 별도 CSV 파일 제공
CSV 파일 변수명은 소문자로 제공

3) 반드시 최신 배포 데이터 활용

이전 통계자료의 오류를 수정하여 지속 반영하고 있으며, 파일 업로드 시 수정된 이전 자료도 모두 포함하여 제공하고 있음
기준에 이미 다운받은 파일이 있다고 하더라도, **반드시** 최신 데이터를 활용해야 정확한 분석이 가능

4) 주요 변경사항

〈유저가이드 및 조사표〉

- 주요 척도에 대한 출처 및 무응답 대체에 대한 내용을 유저가이드에 명시
- 무응답 대체에 대한 상세한 내용이 궁금할 경우 장애인고용패널조사 담당자에게 문의
- 변수명을 기재한 통합조사표 제공(기존은 차수별로 제공되었으며, 조사표 안에 변수명 표기 하지 않았음)
- Stata 실행 시 변수 라벨 깨짐 현상 오류 반영

〈데이터〉

- 데이터 변수를 소문자로 변환(기존은 대문자로 제공하였으나, 사용자 의견 반영 및 편의제공을 위해 소문자로 변경)
- 데이터 내 주요 오류사항 수정 및 보완
- 주요 변수를 알아보기 쉬운 영문 단어로 제공(gender, age, area 등)
- 누락된 직업력 데이터 보완 및 사용자 편의성을 위해 구조 변경(work1, work2)

5) 유의사항

〈1차웨이브와 2차웨이브 간 연계 가능 여부〉

1차웨이브의 패널 소실 및 고령화 등으로 신규로 표본을 재추출하여 2차웨이브를 구축
따라서 두 웨이브간의 조사대상 및 표본설계틀, 조사내용이 모두 차이가 있으므로 자료 활용시 유의할 것
(자세한 사항은 보고서 참조)

〈담당자 직통 연락처〉

장애인고용패널조사 담당자(031-728-7162, yglim@kead.or.kr)